





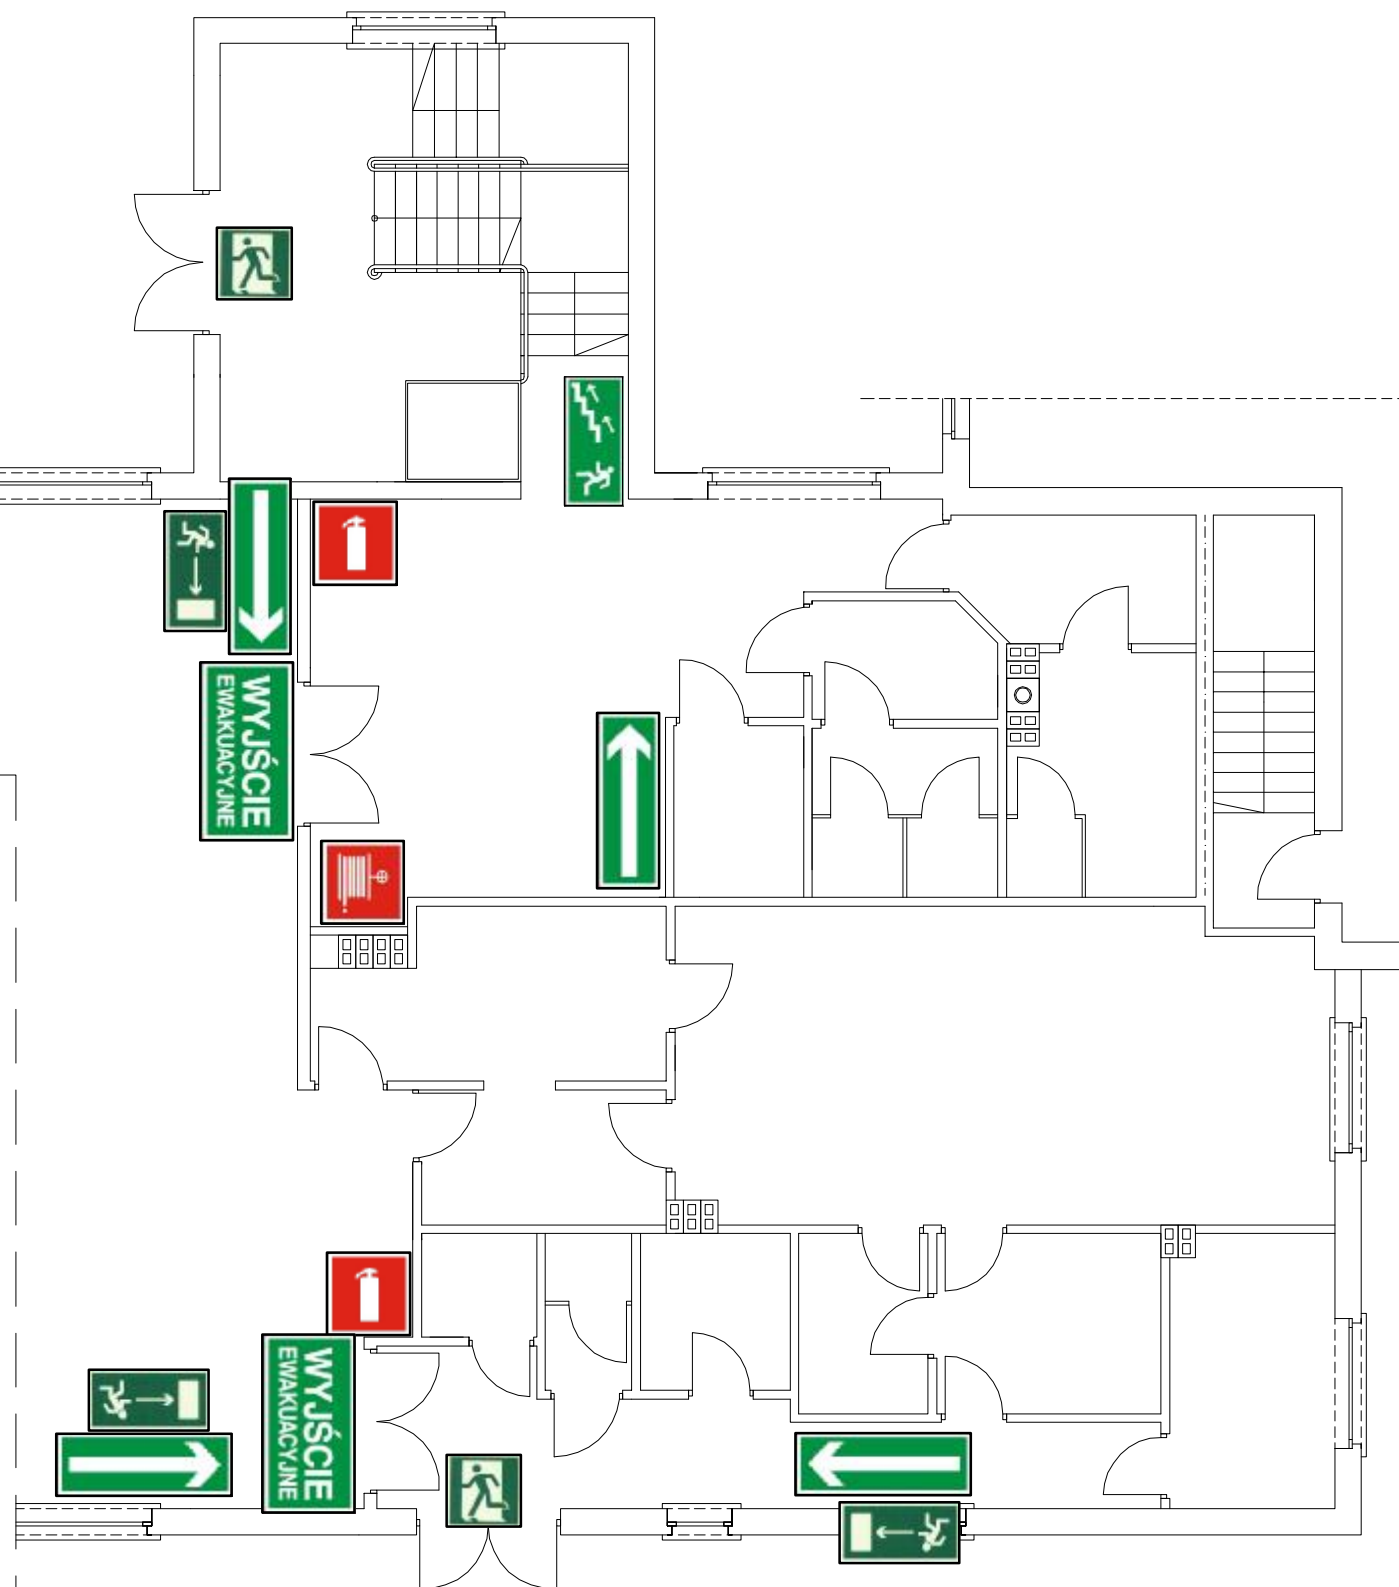
	kierunek ewakuacji	4 szt.
	hydrant Ø25mm wąż półsztywny	1 szt.
	gaśnica – 1 jednostka (2 kg lum 3 dm <sup>3</sup> /100 mkw) odległość dojścia – max. 30m gaśnica ABC	2 szt.
	wyjście ewakuacyjne	2 szt.
	drzwi ewakuacyjne	2 szt.
	kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej	3 szt.
	ewakuacja schodami	1 szt.



ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63-700 Krotoszyn ul. Rynek 1/7		data
<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku</b>		kwiecień 2011
<b>Rusko, gm. Jaraczewo, dz. nr 207,209</b>		
<b>OZNAKOWANIE EWAKUACJI Z PARTERU</b>		<b>1:100</b>
projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Frankiewicz uprawniona budowlana do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 7131/125/P/2001	<b>20.</b>